


Steckmuffen Verbindung

System Universal Novo-Sit Klasse 40 NATURA

Wild Armaturen AG

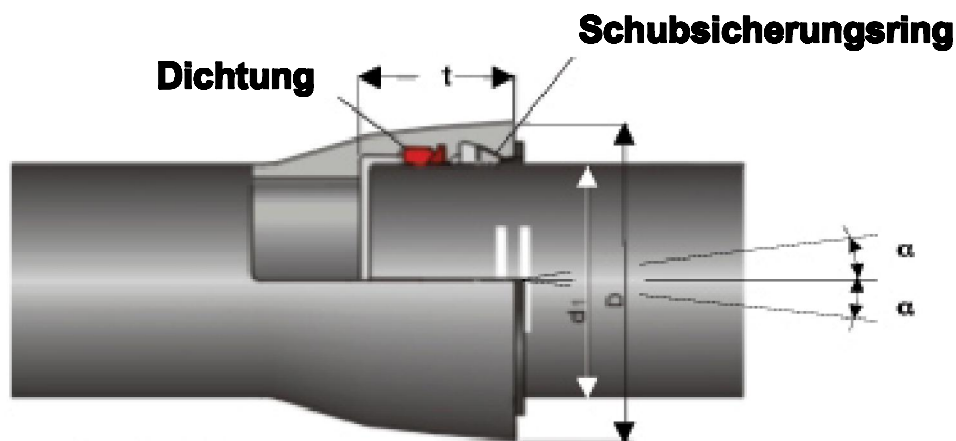

Universal Novo-Sit

DN	d1	D	t	α
80	98	159	112	3°
100	118	188	140	3°
125	144	212	140	3°
150	170	230	148	3°
200	222	290	155	3°
250	274	350	166	3°
300	326	408	180	3°
400	429	510	176	3°
500	532	625	200	2°
600	635	740	206.5	2°

alle Masse in mm

Grundlagen bildet das Datenblatt "technische Informationen Rohre",
"Schubsicherungen" der Firma WILD Armaturen AG

Gemeinde
Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Wasserversorgung
Rohre, Steckmuffen Verbindung

Norm Blatt

7.3

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
	Januar 2008	...	7.3.dwg	ST