


Hydrantenunterteil

Vario, DN 100/125, PN 16, EN-GJS 500
Fig. 5347

von Roll hydro

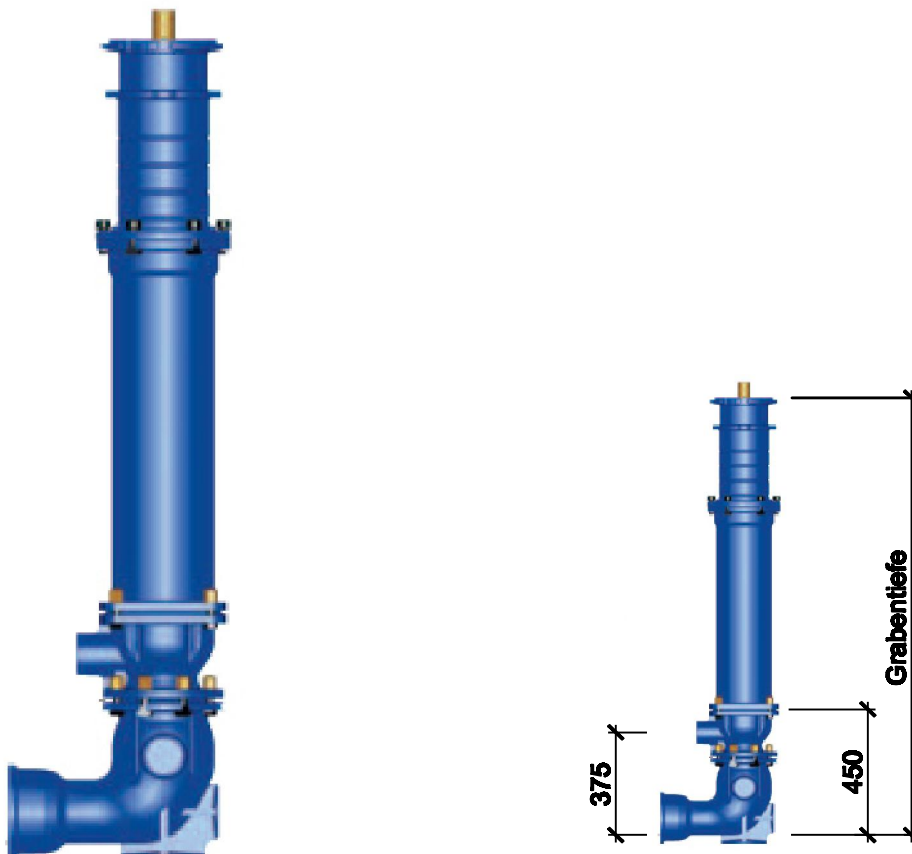

Unterteil verstellbar, EPOXY-Dickschicht

Grundlage bildet das Datenblatt "Hydrantenunterteil" der Firma von Roll hydro

Gemeinde
Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Wasserversorgung
Hydrantenunterteil

Norm Blatt

7.7

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
	Januar 2008	...	7.7.dwg	ST