

Für Anschlüsse von Privatleitungen an die öffentliche Kanalisation muss bei den Gemeindebetrieben eine Anschlussbewilligung eingeholt werden.



Normalfall

NW - Differenz bis 200mm

- Sohle min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber Scheitelbündig

NW - Differenz grösser 200mm

- Sohle min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber Axe - Axe

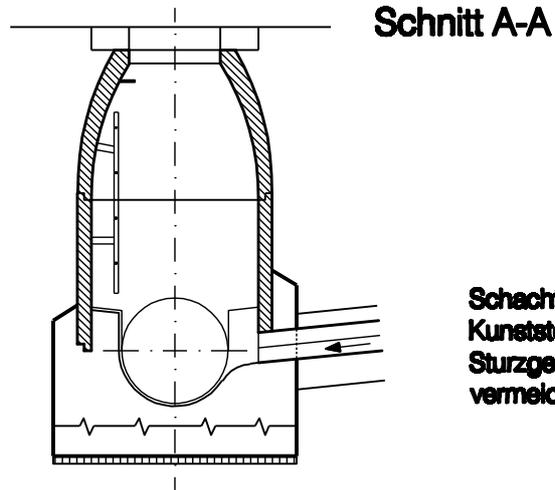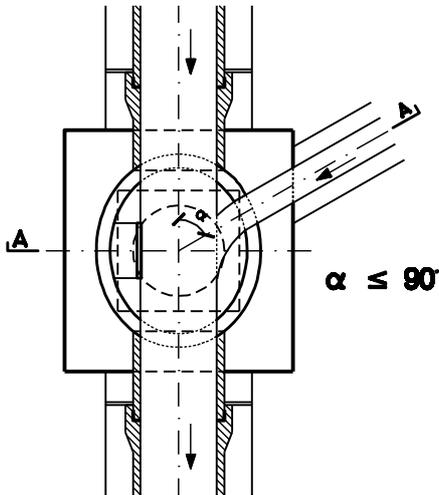

Schachtfutter bei Kunststoffrohren Sturzgefälle vermeiden



Bei grosser Sohlendifferenz

NW - Differenz bis 200mm

- Sohle min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber Scheitelbündig

NW - Differenz grösser 200mm

- Sohle min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber Axe - Axe

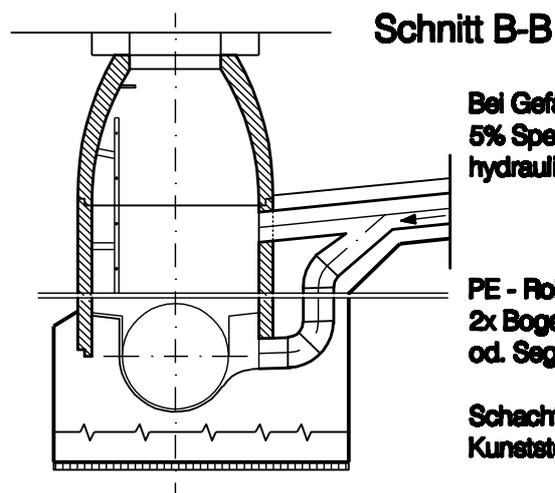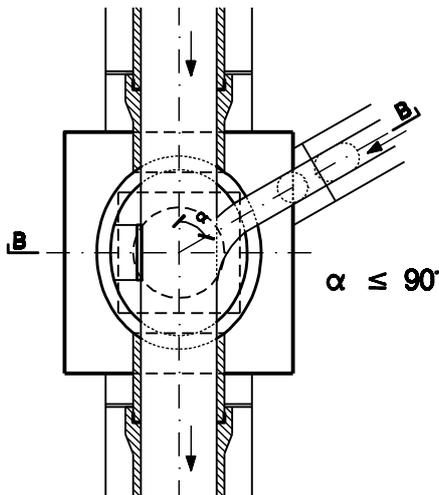

Bei Gefälle grösser 5% Spezialabzweiger hydraulisch überprüfen

PE - Rohre
2x Bogen 45°
od. Segmentbogen 90°

Schachtfutter bei Kunststoffrohren

* QTW = Trockenwetterabflussmenge

Gemeinde Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Abwasseranlagen
Hausanschlüsse in Kontrollschacht

Norm Blatt

8.7

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 50	Januar 2008	...	8.7.dwg	ST