

Kreisprofil

bis NW 700 mm

- Sohlen min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber Axe - Axe


Grösser NW 700 mm

- Sohlen min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber $\Delta h = 300$ mm




Grundriss

seitlicher Anschluss unter 45°

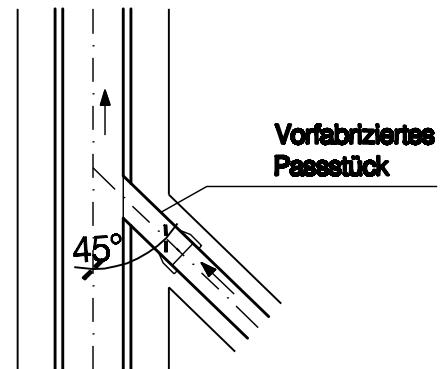


Rechteckprofil

- Sohlen min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber $\Delta h = 300$ mm

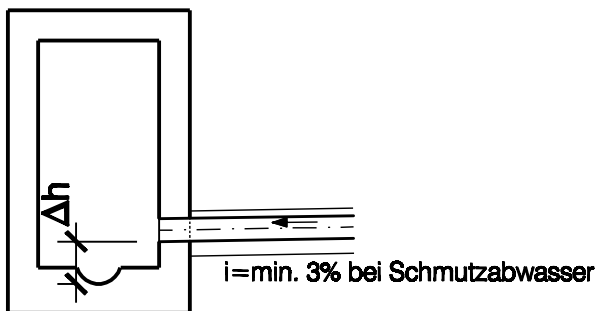


Grundriss

seitlicher Anschluss unter 90°

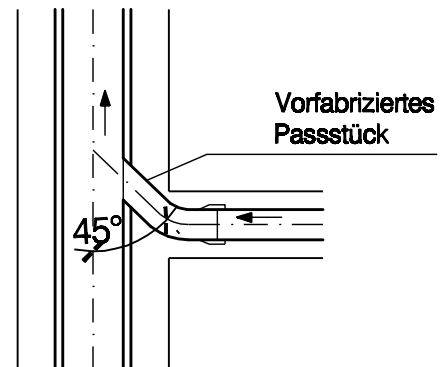

Eiprofil

- Sohlen min. über QTW*-Wasserspiegel
- In der Regel aber $\Delta h = 300$ mm

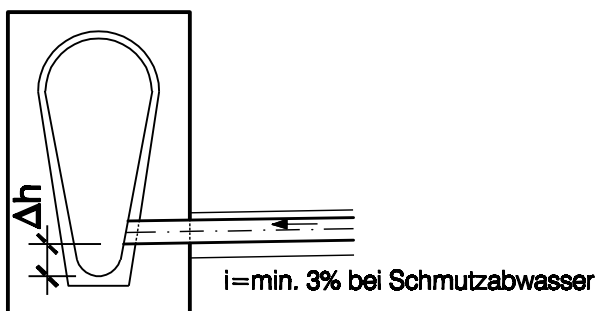

* QTW = Trockenwetterabflussmenge

Gemeinde
Ostermundigen

Tiefbauamt

Bernstrasse 65d
Postfach
3072 Ostermundigen

Telefon 031 930 11 11
Telefax 031 930 12 90
www.ostermundigen.ch

Abwasseranlagen

Hausanschlüsse in Sammelkanal

Norm Blatt

8.8

Massstab	Erstellt	Revidiert	Datei	Gezeichnet
1 : 50	Januar 2008	...	8.8.dwg	ST